


Viterbo,

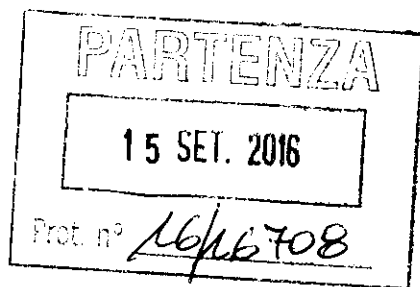

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di Capodimonte
Piazza della Rocca, 4
01010 CAPODIMONTE (VT)

OGGETTO: Trasmissione certificati di analisi.-

In allegato rimettiamo i certificati delle analisi chimiche e batteriologiche effettuate su campioni d'acqua da destinare al consumo umano prelevati nel mese di giugno 2016.

Distinti saluti.

All. vari

FG/dp/Analisi

TALETE SPA
Il Responsabile del Laboratorio
D.ssa Laura Aquilani





Nominativo cliente		Indirizzo		Località		
SPETT/LE SINDACO COMUNE CAPODIMONTE				()		
Prelievo eseguito da		Codice esterno campione		Presentato il		
Personale Laboratorio Talete				Foglio di prelievo		
				ID campione		
				ID BDP		
				3767/2016		
				3767/2016		
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo		Controllo effettuato da	
			21/06/2016		GIANCARLO GROTTINI	
					Data controllo	
					21/06/2016	
Motivo			Tipo contenitore		Numero	
Analisi di routine			BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO		1	
Campione prelevato presso						
CAPODIMONTE (VT) - Acquedotto intercomunale Bisenzio - Capodimonte -						


RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6.5 - 9.5		6.50	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			348	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1.50		1.24	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		14	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		10	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0.5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0.2		0,020	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,30	NTU

Giudizio

Il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile

Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione



Il Direttore dei Laboratori
Dott. Giorgio Cardona

