


Viterbo,

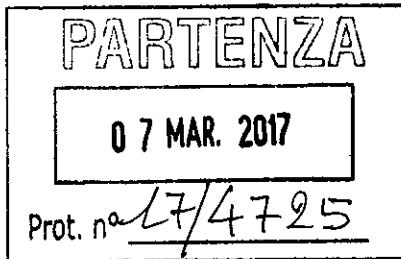

Ill.mo Sig. Sindaco  
del Comune di Capodimonte  
Piazza della Rocca, 4  
01010 CAPODIMONTE (VT)

**OGGETTO: Trasmissione certificati di analisi.**

In allegato rimettiamo i certificati delle analisi chimiche e batteriologiche effettuate su campioni d'acqua da destinare al consumo umano prelevati nel mese di dicembre 2016.

Distinti saluti.

TALETE SPA  
Il Responsabile del Laboratorio  
D.ssa Lara Aquilani

All. vari

FG/dp/Analisi





Nominativo cliente		Indirizzo		Località	
SPETT/LE SINDACO COMUNE CAPODIMONTE				()	
Prelievo eseguito da	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione	ID BDP
Personale Laboratorio Talete				7948/2016	7948/2016
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo	Controllo effettuato da		Data controllo
		19/12/2016	GIANCARLO GROTTINI		19/12/2016
Motivo		Tipo contenitore			Numero
Analisi di routine		BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			1
Campione prelevato presso					
CAPODIMONTE (VT) - Acquedotto intercomunale Bisenzio - Capodimonte -					


### RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,89	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			325	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		1,18	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		13	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		9	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,2		0,015	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,26	NTU

Giudizio

il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente **potabile**

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.  
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.



Il Direttore dei Laboratori  
Dott. Giorgio Cardona

